




## SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA

### PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN BODEGA DE PINTURAS O QUÍMICOS

CO-AN-PR-006

Versión: 2

Ago-2022

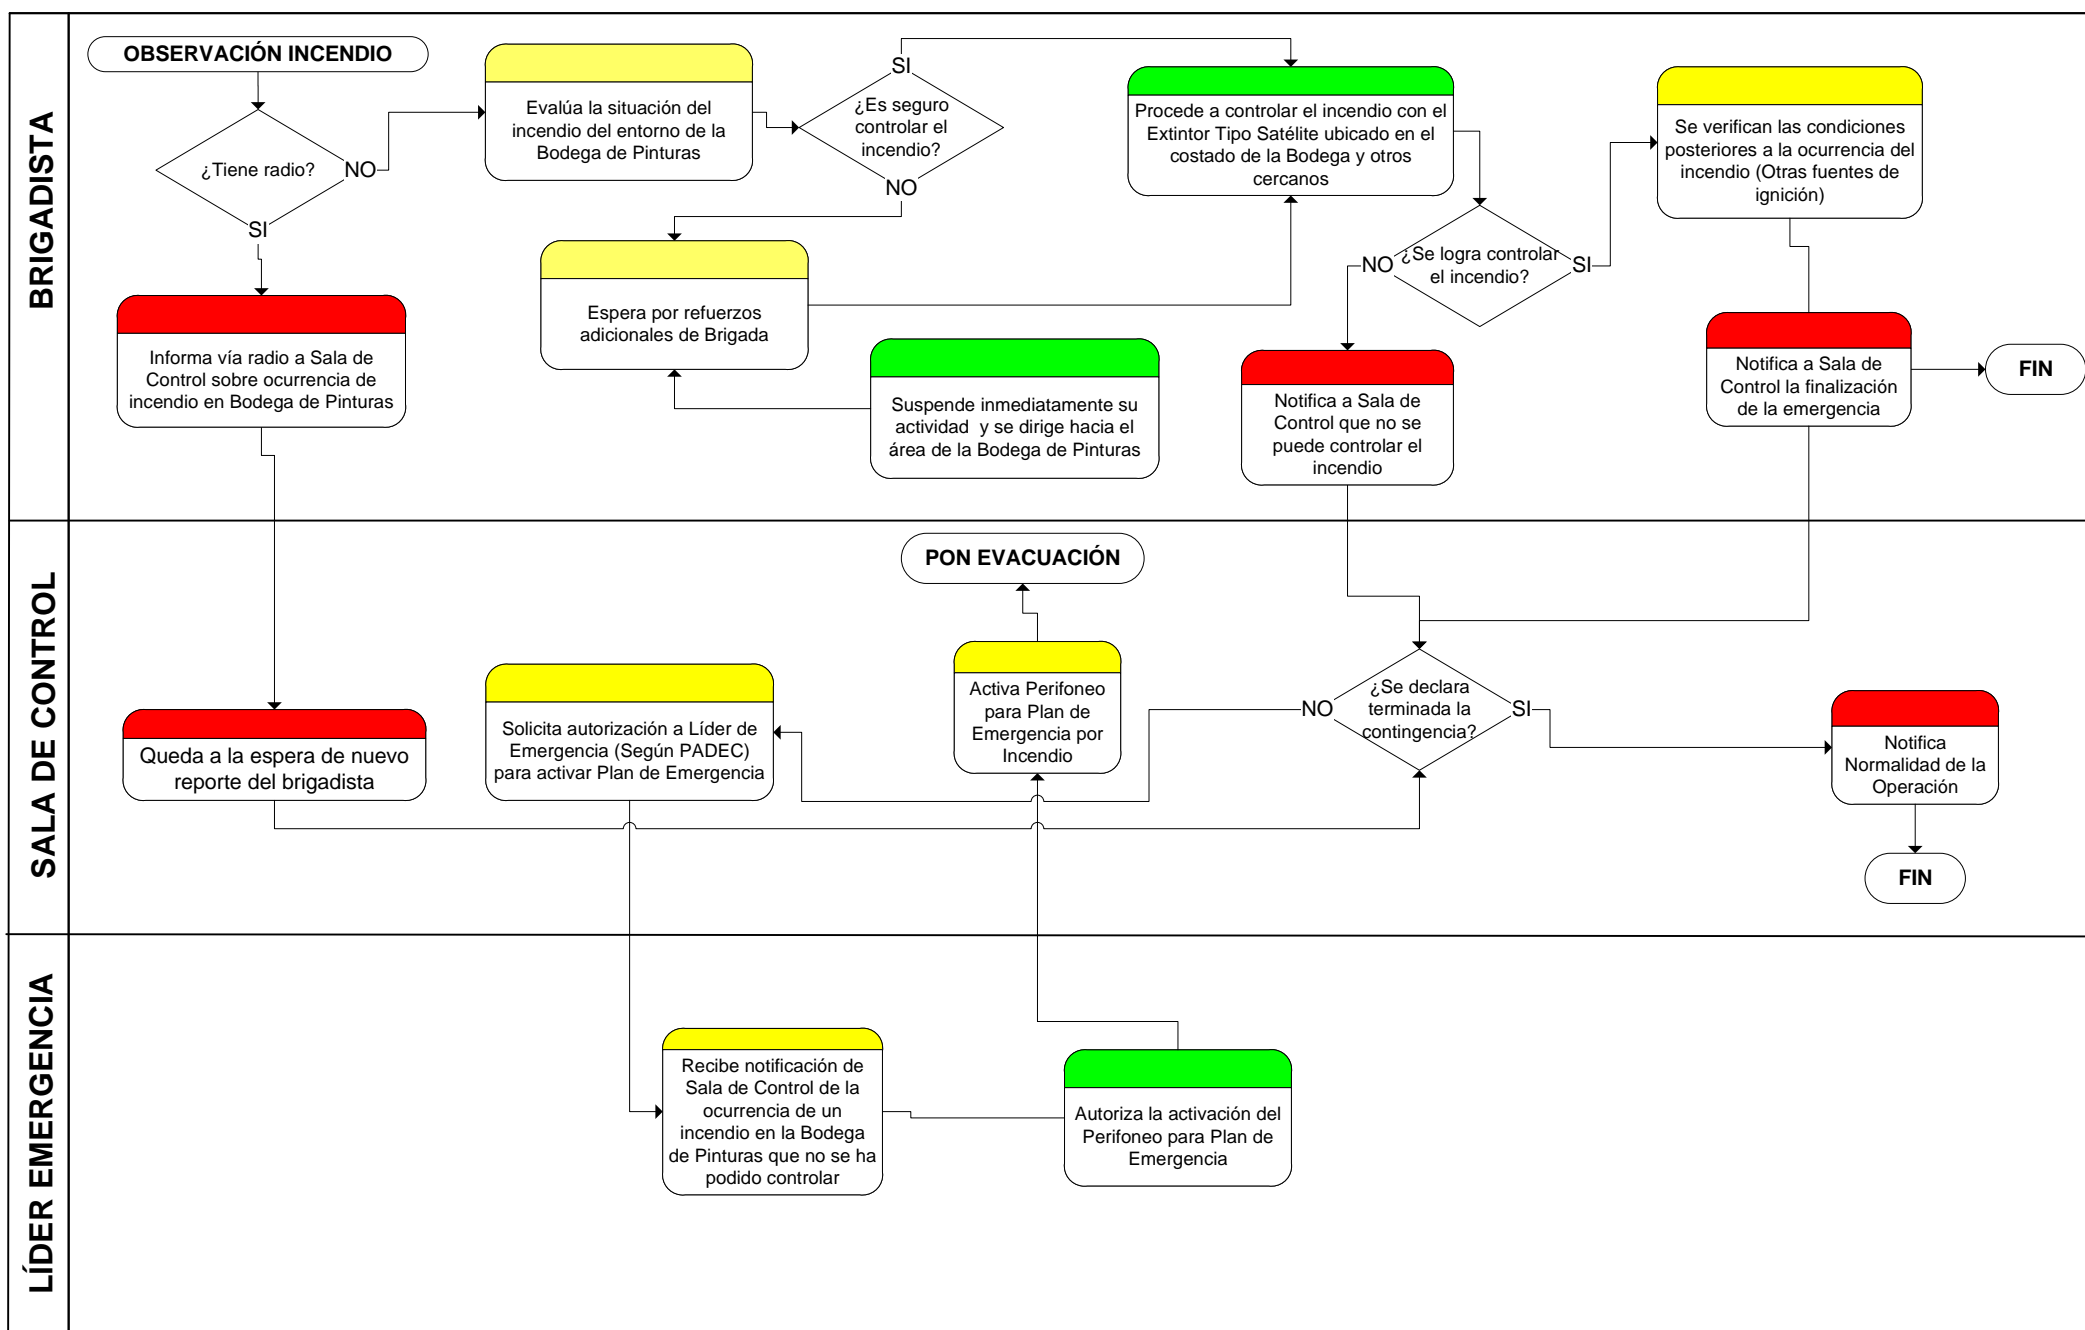

Aprobó

Francisco A. Castro  
Director de Seguridad Industrial

Elaboró

Leonardo Gonzalez

Revisado por: Francisco A. Castro

Fecha de revisión: Agosto 2022

Fecha Efectiva: Agosto 2022

Fecha Actualización: Agosto 2022

No. de Hojas: 2

No. de Anexos: 0



## SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA


### PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN BODEGA DE PINTURAS O QUÍMICOS

CO-AN-PR-006

Versión: 2

Ago-2022

#### ÁREA O EQUIPO

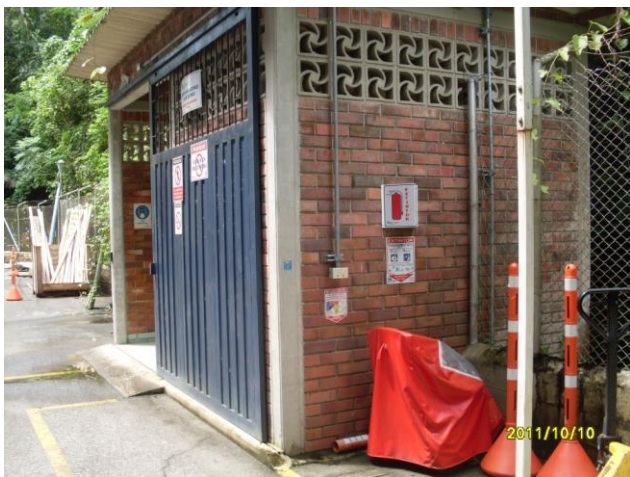

#### RECURSOS

- Radio o Extensión Telefónica
- Extintor Tipo Satélite 150 Lb - PQS
- Sistema de Perifoneo
- Extintores Multipropósito cercanos

#### RIESGOS ASOCIADOS

##### INCENDIO

- Durante labores de aproximación a equipos cercanos

##### FÍSICOS

- Altas Temperaturas

##### QUÍMICOS

- Exposición a líquidos y vapores tóxicos

##### MEDIO AMBIENTE

- Derrame de sustancias químicas

#### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan de Atención de Emergencias Y Contingencias – PADEC
- Procedimiento de Derrames de sustancias químicas (Dir. Ambiental)
- MSDS de las Sustancias almacenadas en la Bodega

#### CONSIDERACIONES ESPECIALES

- NO UTILIZAR AGUA para la extinción

#### Aprobó

Francisco A. Castro  
Director de Seguridad Industrial

#### Elaboró

Leonardo Gonzalez

Revisado por: Francisco A. Castro

Fecha de revisión: Agosto 2022

Fecha Efectiva: Agosto 2022

Fecha Actualización: Agosto 2022

No. de Hojas: 2

No. de Anexos: 0