




SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN TANQUE ACPM GENERADOR REBOSADERO

CO-AN-PR-010

Versión: 2

Ago-2022

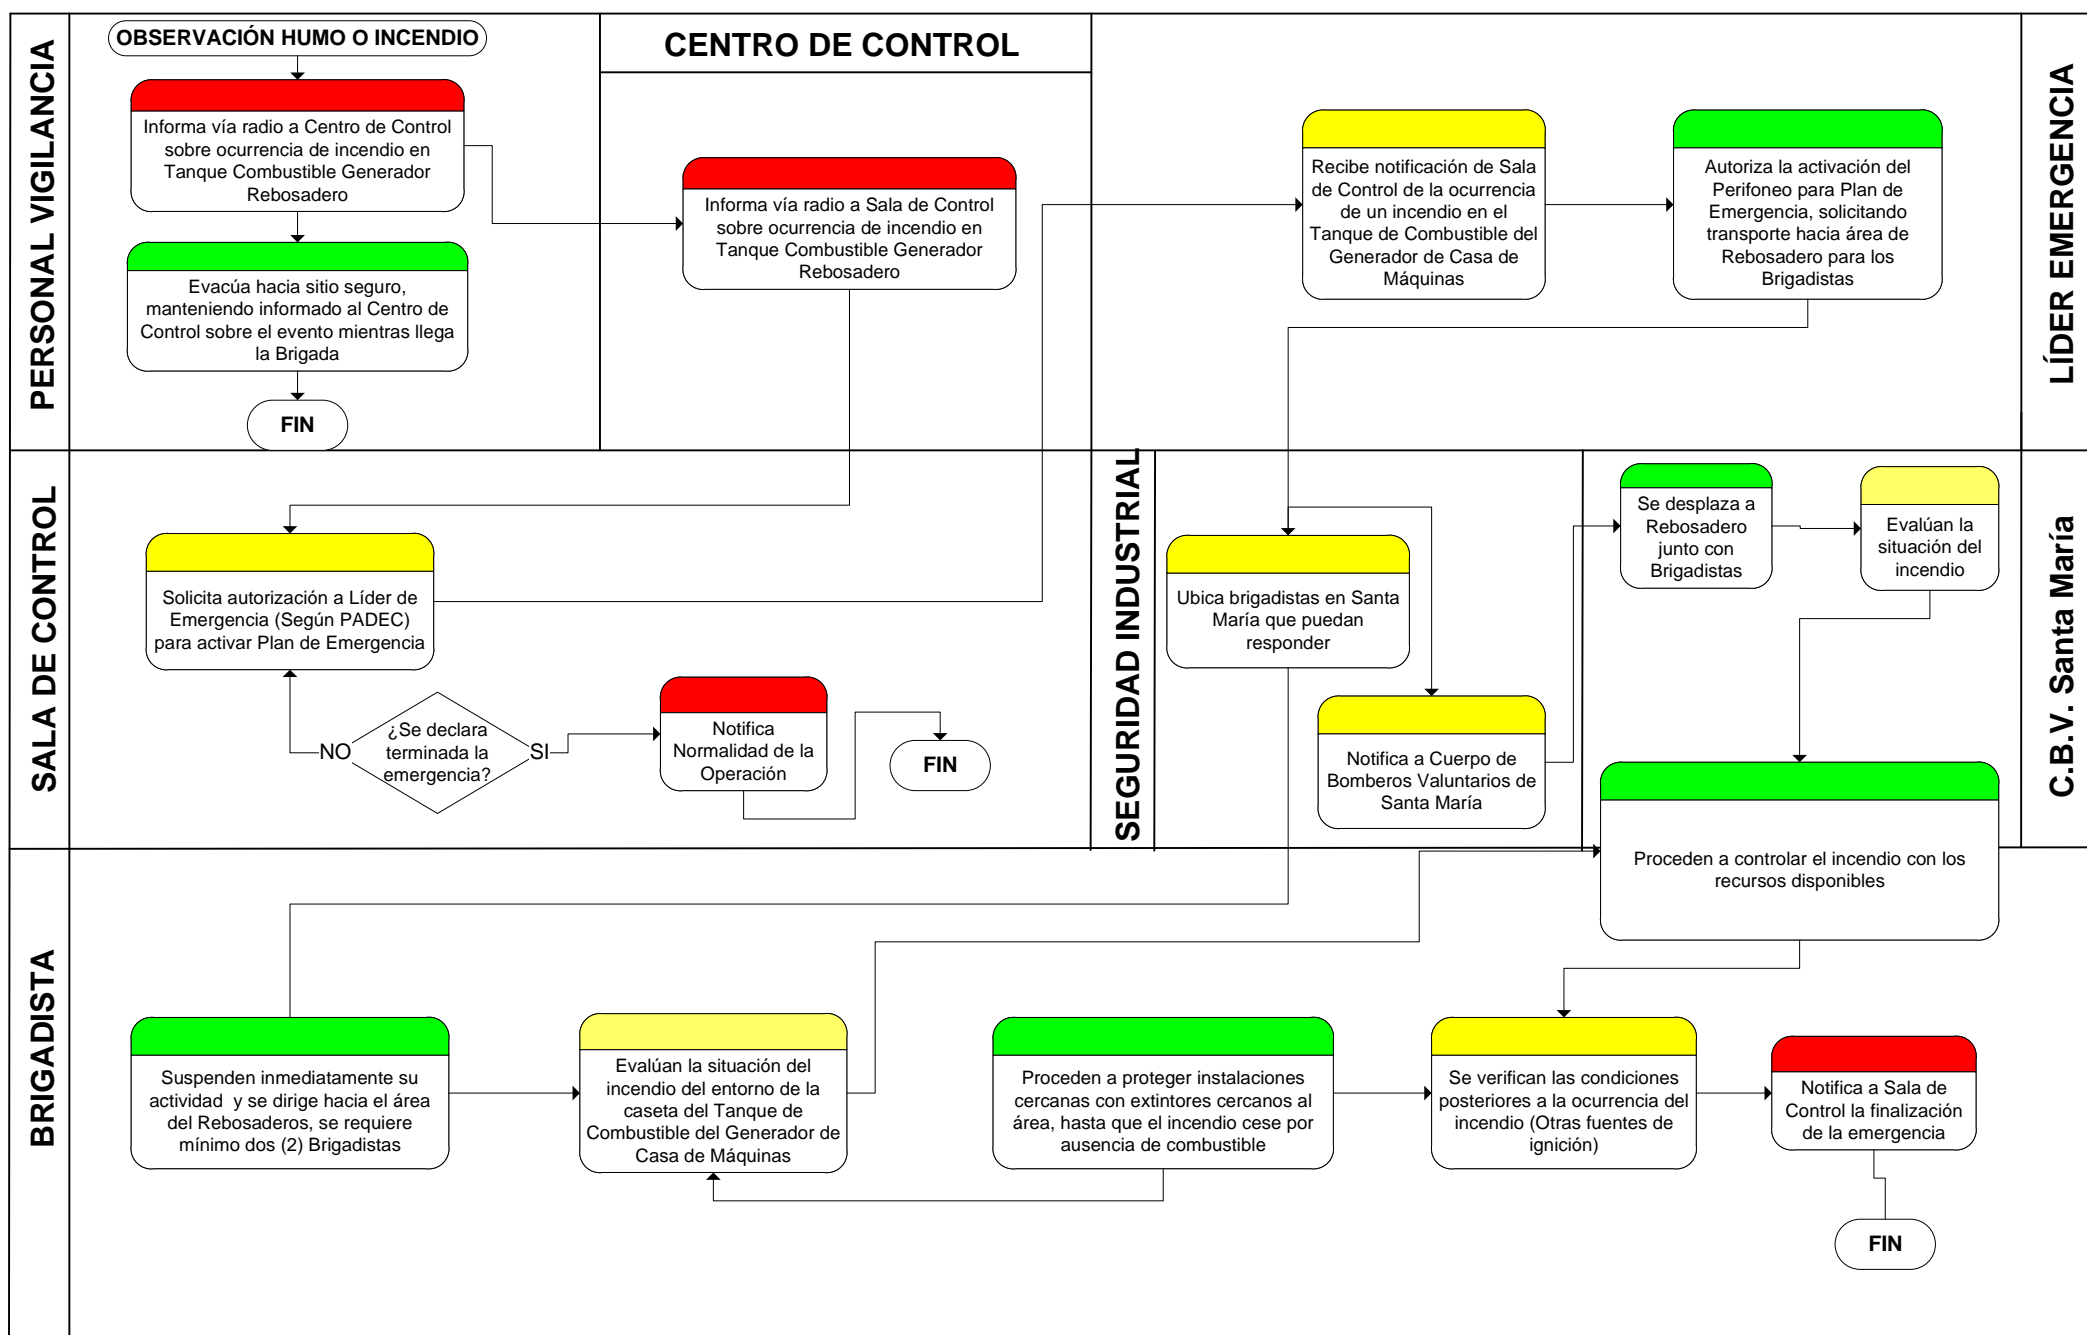

Aprobó

Francisco A. Castro
Director de Seguridad Industrial

Elaboró

Leonardo Gonzalez

Revisado por: Francisco A. Castro

Fecha de revisión: Agosto 2022

Fecha Efectiva: Agosto 2022

Fecha Actualización: Agosto 2022

No. de Hojas: 2

No. de Anexos: 0



SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN TANQUE ACPM GENERADOR REBOSADERO

CO-AN-PR-010

Versión: 2

Ago-2022

ÁREA O EQUIPO



RECURSOS

- Radio o Extensión Telefónica
- Extintores cercanos
- Máquina Bomberos Voluntarios
- Vehículos Transporte

RIESGOS ASOCIADOS

INCENDIO

- Durante labores de aproximación a equipos cercanos

FÍSICOS

- Altas Temperaturas

QUIMICOS

- Exposición a líquidos y vapores tóxicos

MECANICOS

- Caída de distinto nivel al subir o bajar escaleras

TRÁNSITO

- Accidente vehicular durante traslado a Rebosadero

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan de Atención de Emergencias – PADEC
- MSDS A.C.P.M.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- NO UTILIZAR AGUA
- No acercarse al equipo en llamas
- Se deberá responder de la forma más rápida posible teniendo en cuenta el desplazamiento hasta el Rebosadero

Aprobó

Francisco A. Castro
Director de Seguridad Industrial

Elaboró

Leonardo Gonzalez

Revisado por: Francisco A. Castro

Fecha de revisión: Agosto 2022

Fecha Efectiva: Agosto 2022

Fecha Actualización: Agosto 2022

No. de Hojas: 2

No. de Anexos: 0