




SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN CASA DE MÁQUINAS

CO-AN-PR-002

Versión: 2

Ago-2022

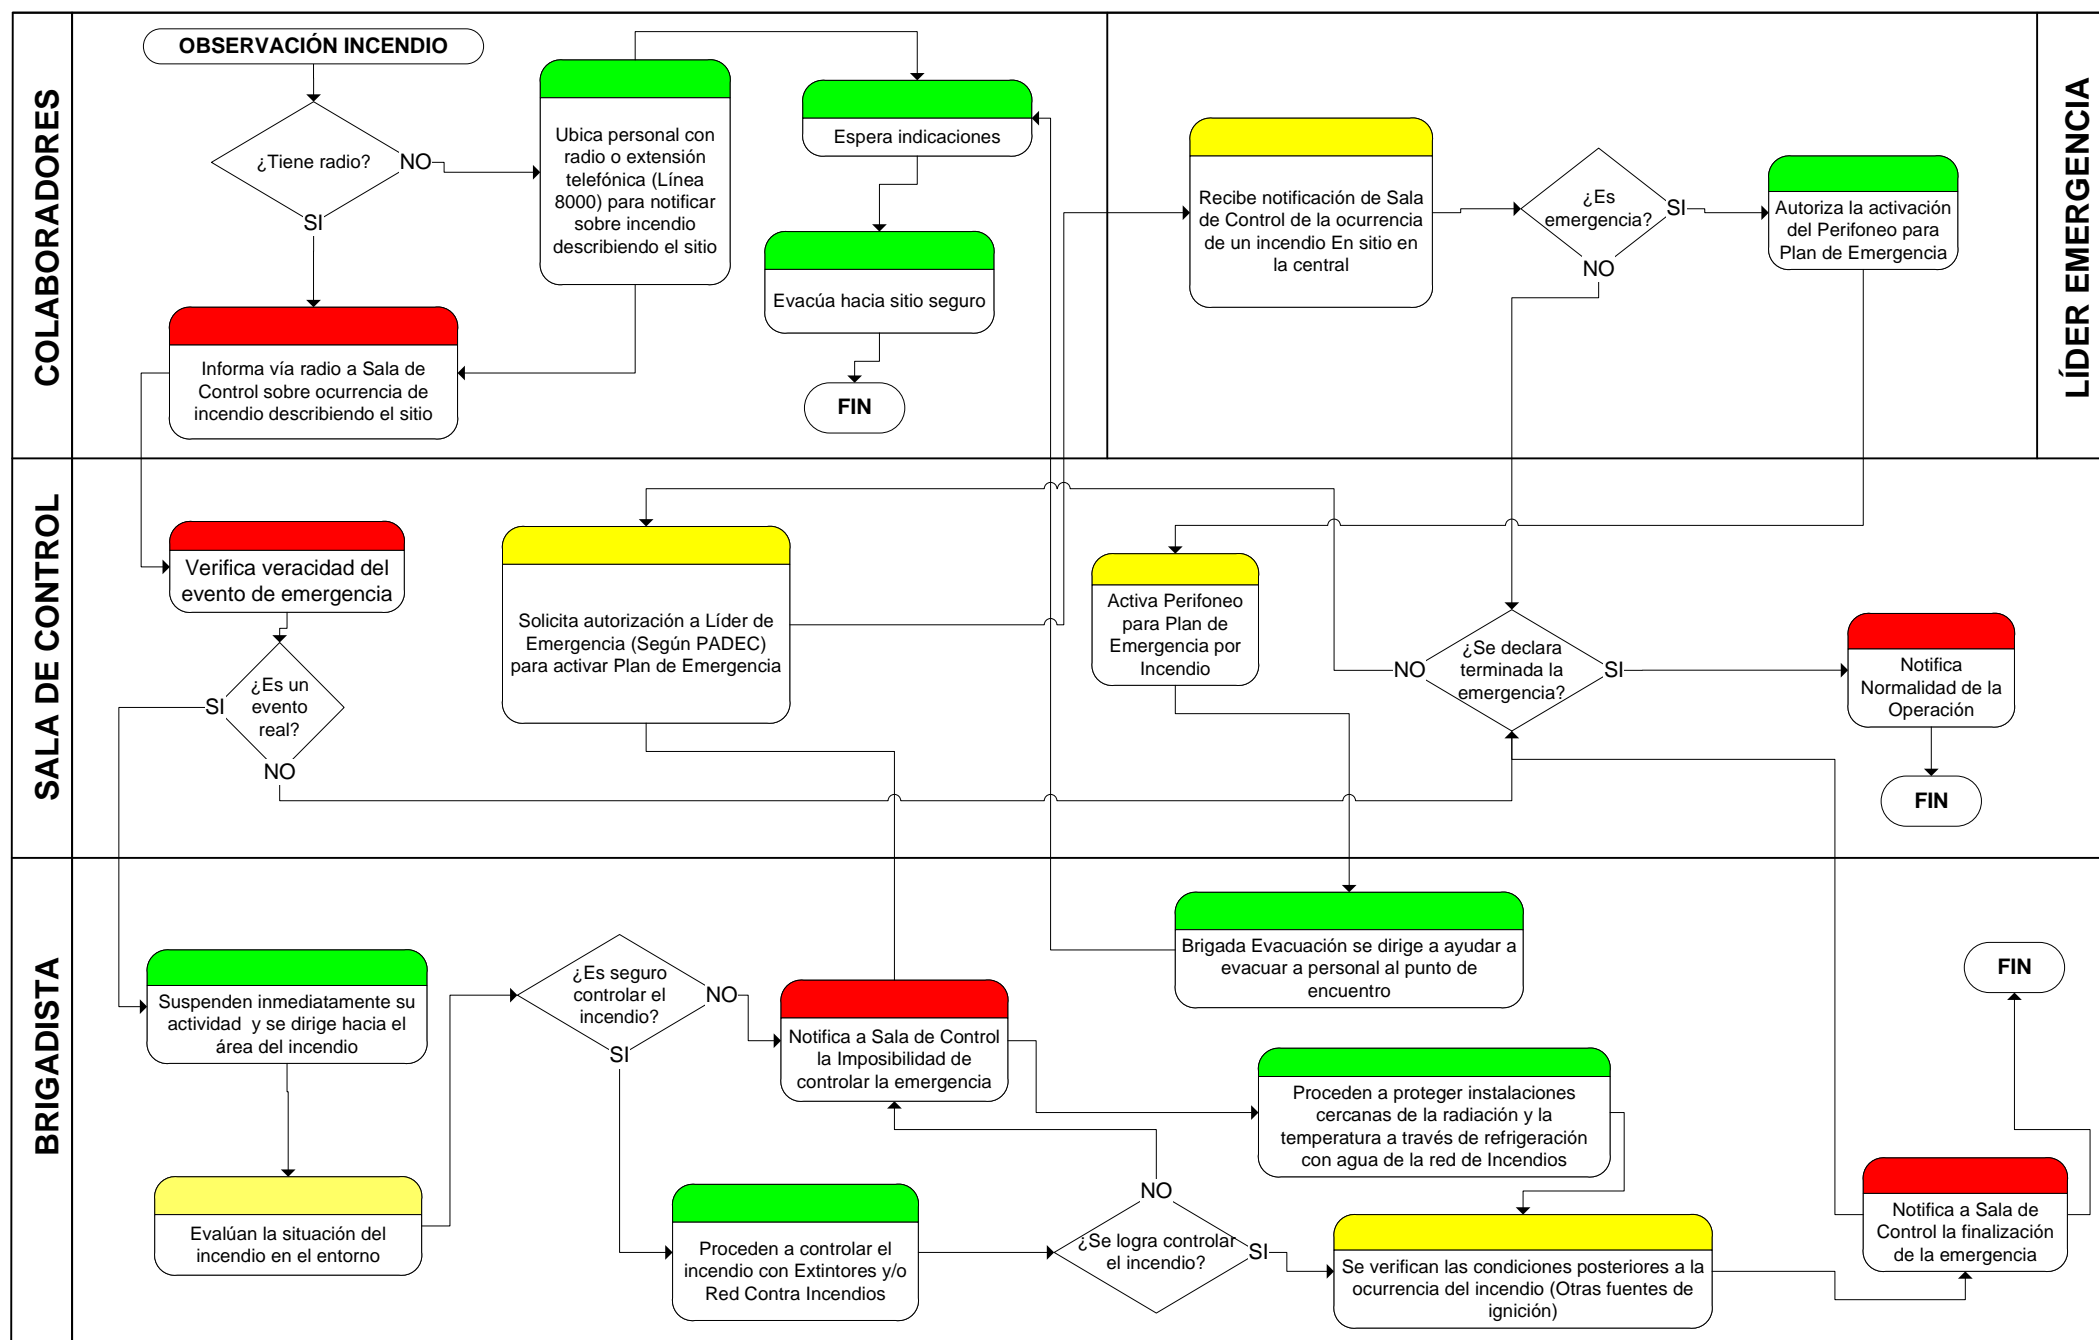

Aprobó

Francisco A. Castro
Director de Seguridad Industrial

Elaboró

Leonardo Gonzalez

Revisado por: Francisco A. Castro


Fecha de revisión: Agosto 2022


Fecha Efectiva: Agosto 2022

Fecha Actualización: Agosto 2022

No. de Hojas: 2

No. de Anexos: 0

	SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA	
	PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN CASA DE MÁQUINAS	
	CO-AN-PR-002	
	Versión: 2	Ago-2022

ÁREA O EQUIPO	RECURSOS	RIESGOS ASOCIADOS
	<ul style="list-style-type: none">Radio o Extensión TelefónicaSistema de PerifoneoExtintor Tipo SatéliteExtintores cercanosGabinetes Red Contra Incendios cercanos	INCENDIO <ul style="list-style-type: none">Durante labores de aproximación a equipos cercanos FÍSICOS <ul style="list-style-type: none">Altas Temperaturas QUIMICOS <ul style="list-style-type: none">Exposición a líquidos y vapores tóxicos
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	CONSIDERACIONES ESPECIALES	
<ul style="list-style-type: none">Plan de Atención de Emergencias – PADECConsignas operativas y de falla Central ChivorPON Evacuación	<ul style="list-style-type: none">Evaluar con detalle el sitio y entorno del área en donde se presenta el incendioNo acercarse al equipo en llamasProceder a evacuación si así se determina	

Aprobó Francisco A. Castro Director de Seguridad Industrial	Elaboró Leonardo Gonzalez	Revisado por: Francisco A. Castro	Fecha Efectiva: Agosto 2022	No. de Hojas: 2
		Fecha de revisión: Agosto 2022	Fecha Actualización: Agosto 2022	No. de Anexos: 0