




SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN OFICINAS BOGOTÁ

CO-AN-PR-004

Versión: 2

Ago-2022

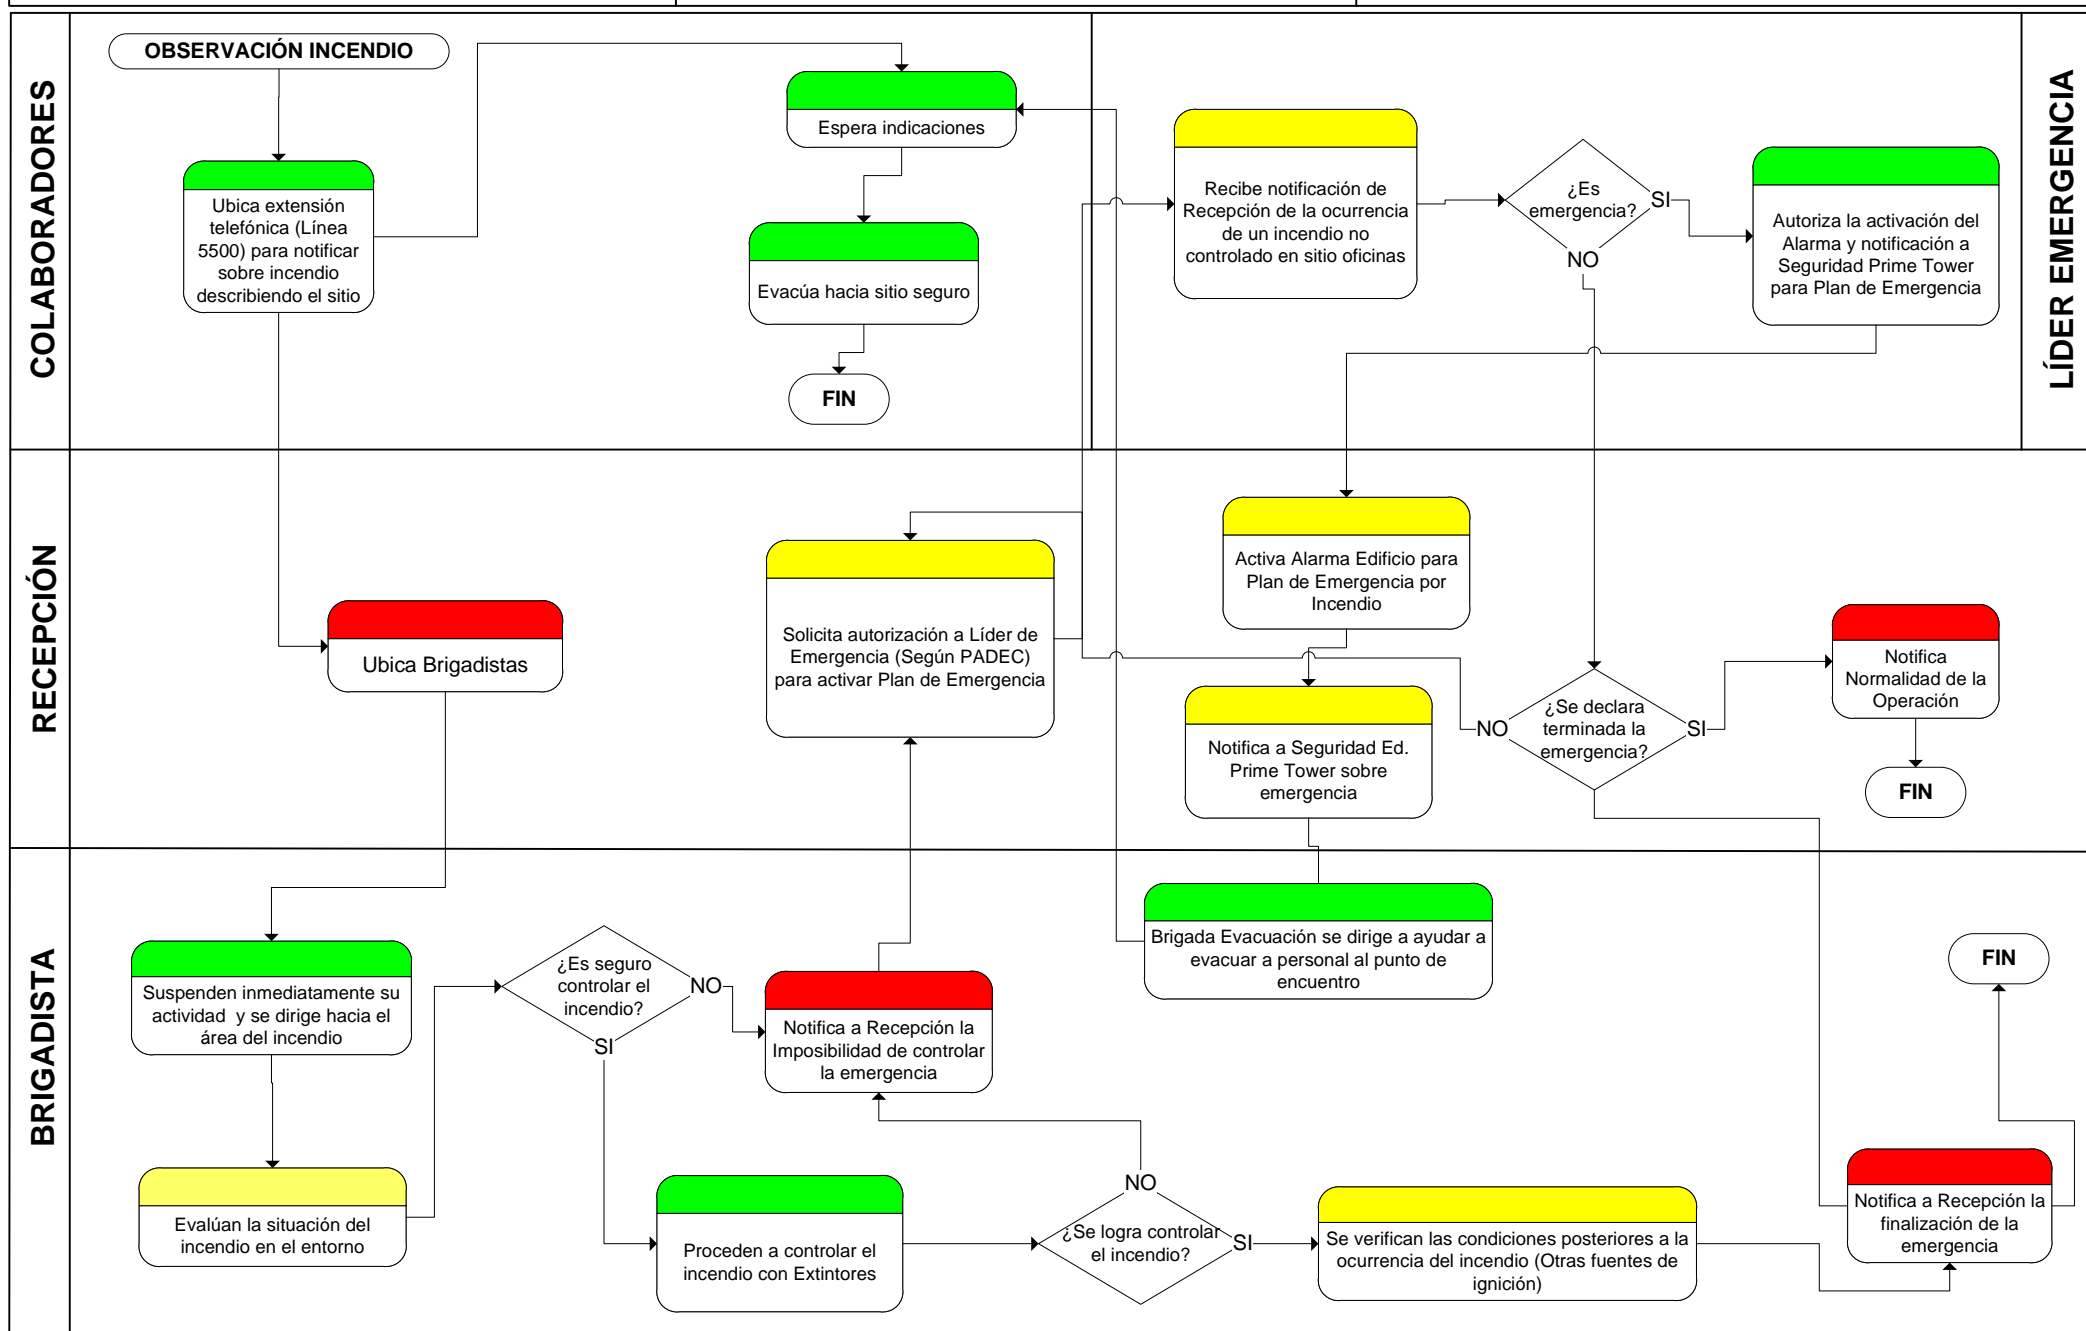

Aprobó

Francisco A. Castro
Director de Seguridad Industrial

Elaboró

Leonardo Gonzalez

Revisado por: Francisco A. Castro

Fecha de revisión: Agosto 2022

Fecha Efectiva: Agosto 2022

Fecha Actualización: Agosto 2022

No. de Hojas: 2

No. de Anexos: 0



SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN OFICINAS BOGOTÁ

CO-AN-PR-004

Versión: 2

Ago-2022

ÁREA O EQUIPO



RECURSOS

- Extensión Telefónica
- Sistema de Perifoneo Ed. Prime Tower
- Extintores cercanos
- Ruta Evacuación Prime Tower

RIESGOS ASOCIADOS

INCENDIO

- Durante labores de aproximación a equipos cercanos

FÍSICOS

- Altas Temperaturas

QUIMICOS

- Exposición a líquidos y vapores tóxicos

MECANICOS

- Exposición a Caída de diferente nivel en evacuación

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan de Atención de Emergencias – PADEC
- PON Evacuación

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- Evaluar con detalle el sitio y entorno del área en donde se presenta el incendio
- No acercarse al Área en llamas
- Proceder a evacuación si así se determina

Aprobó

Francisco A. Castro
Director de Seguridad Industrial

Elaboró

Leonardo Gonzalez

Revisado por: Francisco A. Castro

Fecha de revisión: Agosto 2022

Fecha Efectiva: Agosto 2022

Fecha Actualización: Agosto 2022

No. de Hojas: 2

No. de Anexos: 0